


GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura **Q= 200 Kg/h**

LPG reduction station HP with gas meter
Unité de réduction de GPL avec compteur

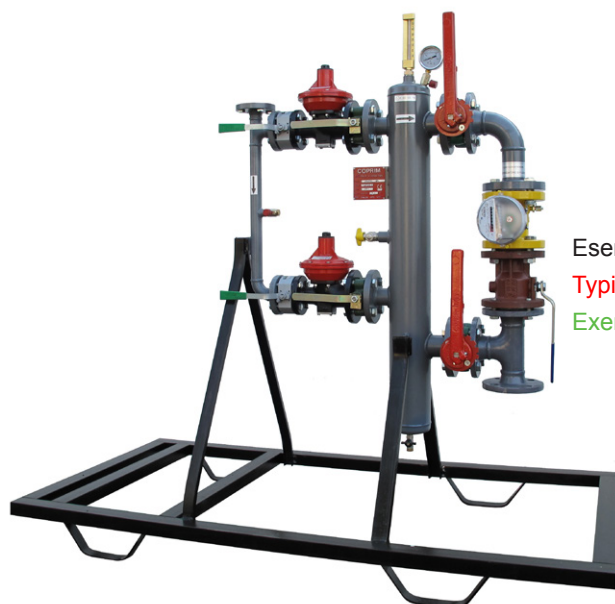

Cod. **1.41.20**


Con valvola di blocco
With OPSO valve
Avec soupape OPSO

Cod. **1.41.201**

Esempio di montaggio su skid
Typical skid installation
Exemple d'assemblage sur skid

CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY

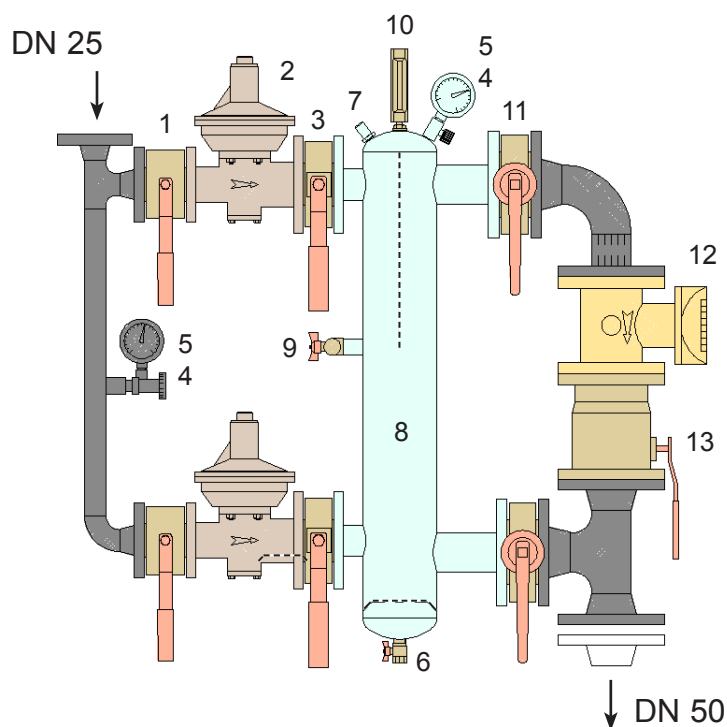

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)


Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 31 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
12	Contatore a turbina G 65	Compteur	Gas meter	50	16
13	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	50	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura

Q= 300 Kg/h

LPG reduction station HP with gas meter


Unité de réduction de GPL avec compteur

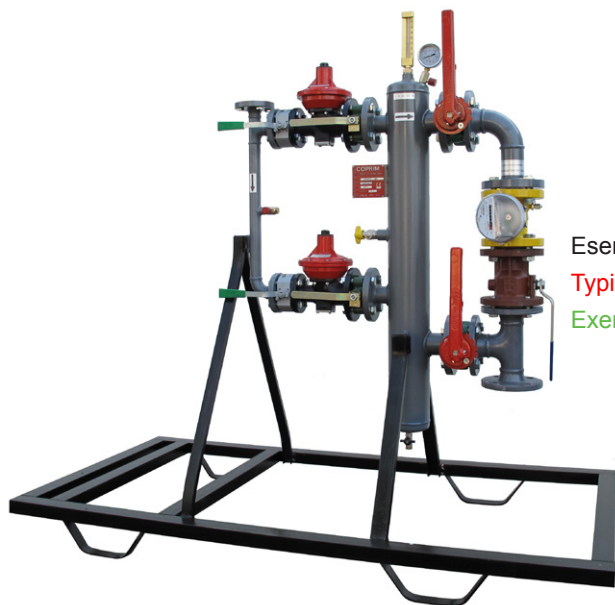

Esempio di montaggio su skid

Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid

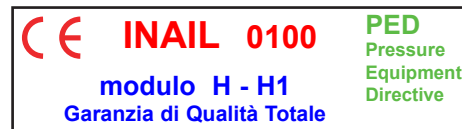

COPRIM - ITALY


Cod. **1.41.30**

Con valvola di blocco

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. **1.41.301**

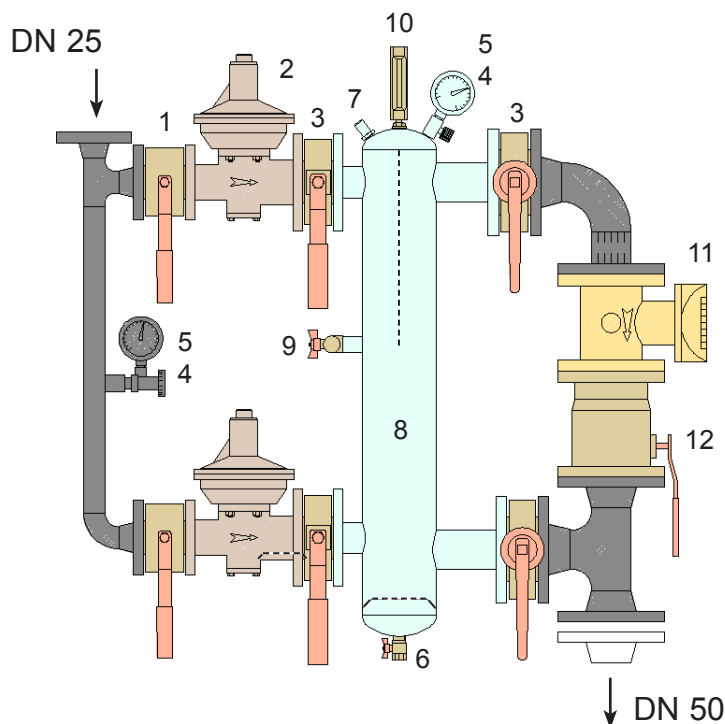

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)


Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 35 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Contatore a turbina G 65	Compteur	Gas meter	50	16
12	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	50	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura

Q= 500 kg/h

LPG reduction station HP with gas meter


Unité de réduction de GPL avec compteur

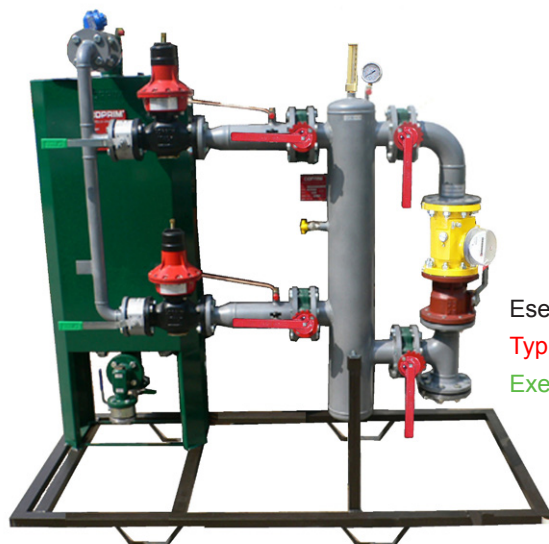

Esempio di montaggio su skid

Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid

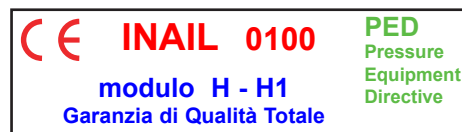

COPRIM - ITALY


Cod. 1.41.35

Con valvola di blocco

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.41.351

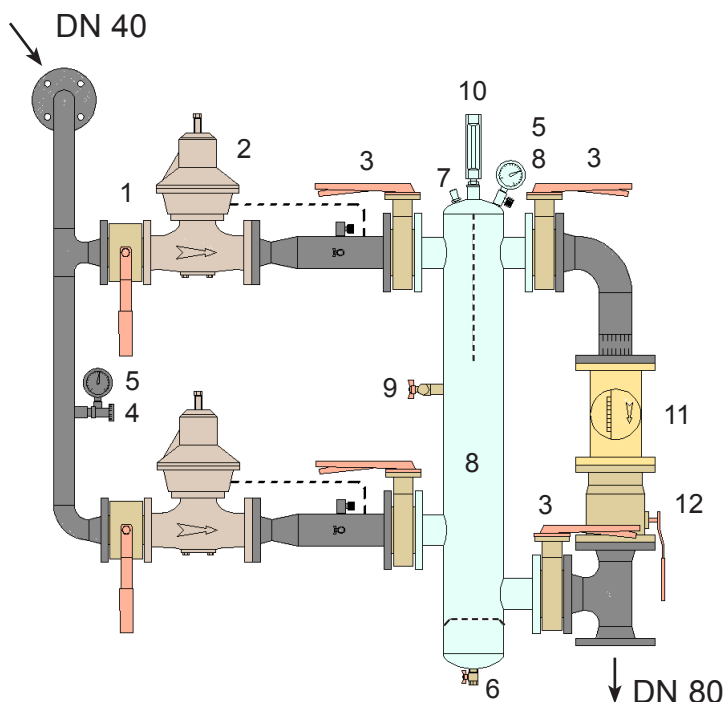

P₁ = 3 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)


Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	40	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 40 AP"	Détendeur	Gas regulator	40 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	80	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	6"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Contatore a turbina G 160	Compteur	Gas meter	80	16
12	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	80	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura

Q= 1.000 kg/h

LPG reduction station HP with gas meter

Unité de réduction de GPL avec compteur

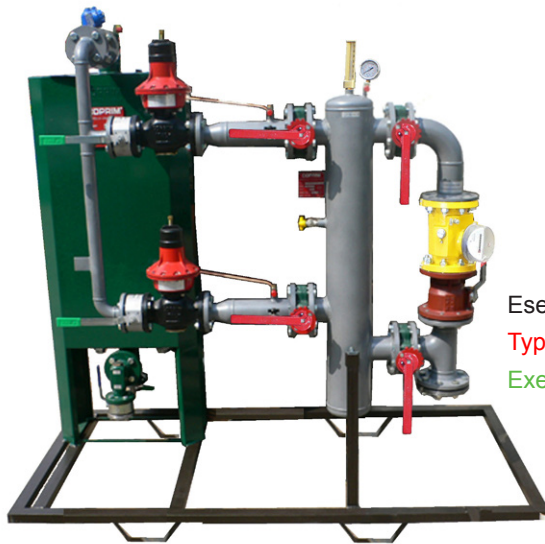

Esempio di montaggio su skid

Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid

€ INAIL 0100 PED
Pressure
Equipment
Directive
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale

COPRIM - ITALY


Cod. 1.41.37

Con valvola di blocco

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.41.371

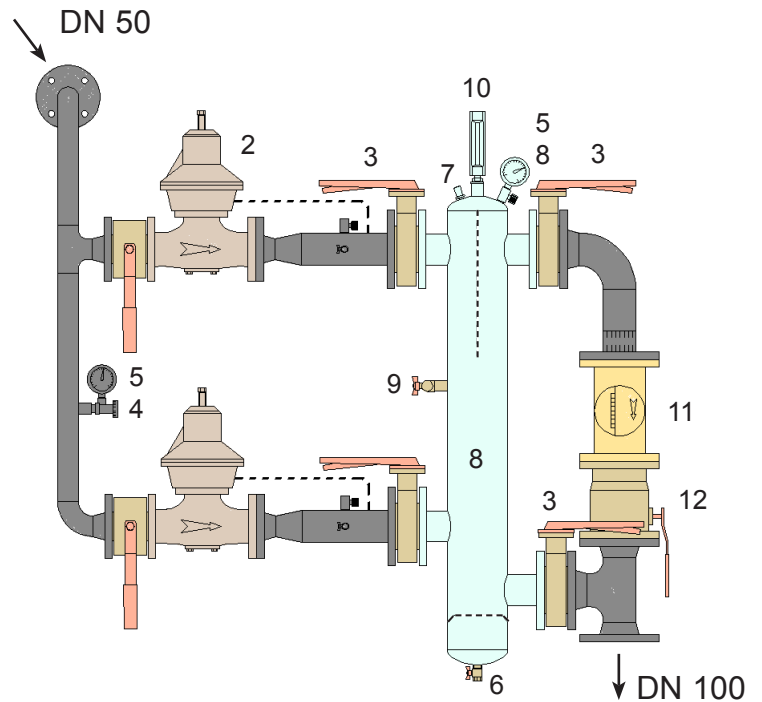

P₁ = 3 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	50	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 50 AP"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Soupape a papillon	Butterfly valve	100	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	6"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Contatore a turbina G 250	Compteur	Gas meter	100	16
12	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	100	16